


granica opracowania
- pozostałe części budynku są nieopadnięte

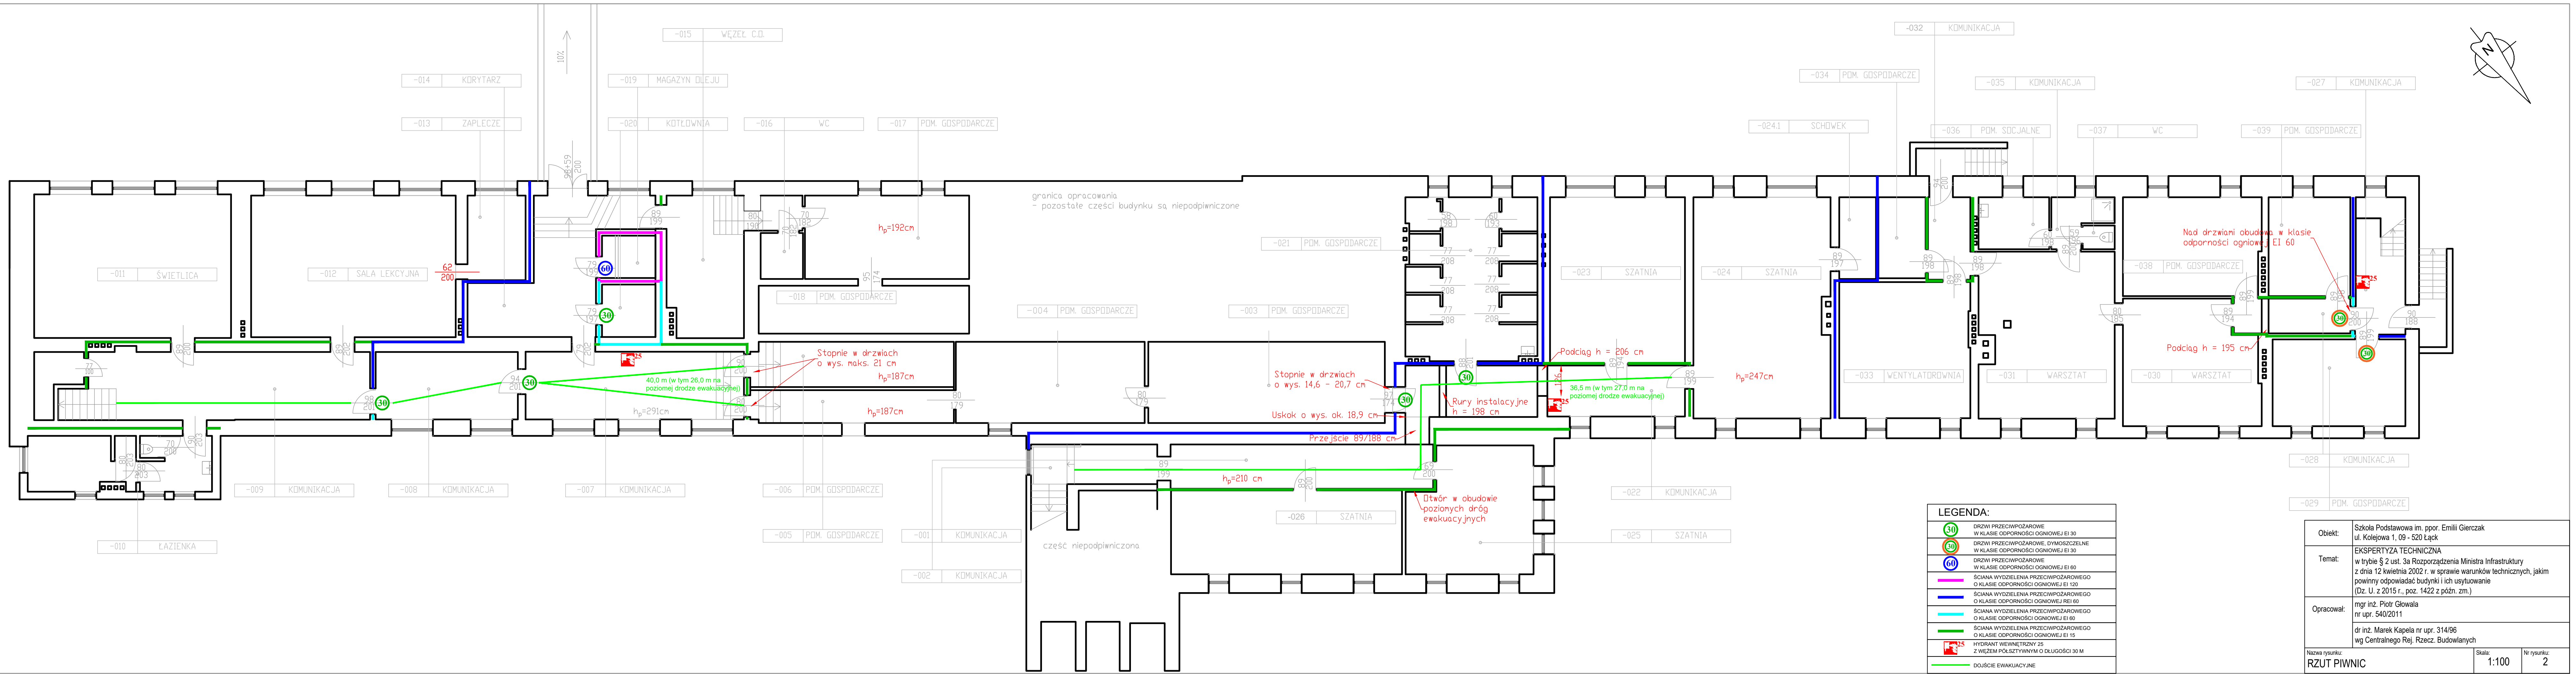

LEGENDA:	
	DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE W KLASIE ODOPORNOSCI OGNIOWEJ EI 30
	DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE, DYMOSZCZELNE W KLASIE ODOPORNOSCI OGNIOWEJ EI 30
	DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE W KLASIE ODOPORNOSCI OGNIOWEJ EI 60
	SCIANA WYDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO O KLASIE ODOPORNOSCI OGNIOWEJ EI 120
	SCIANA WYDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO O KLASIE ODOPORNOSCI OGNIOWEJ EI 60
	SCIANA WYDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO O KLASIE ODOPORNOSCI OGNIOWEJ EI 60
	SCIANA WYDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO O KLASIE ODOPORNOSCI OGNIOWEJ EI 15
	HYDRANT WEWNĘTRZNY 25 Z WĘZEM POKSZTYWNYM O DŁUGOŚCI 30 M
	DOJŚCIE EWAKUACYJNE

Obiekt:	Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak ul. Kolejowa 1, 09 - 520 Łąck
Temat:	EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie § 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich użytkowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.)
Opracował:	mgr inż. Piotr Głowala nr upr. 540/2011 dr inż. Marek Kapela nr upr. 314/96 wg Centralnego Rej. Rzecz. Budowlanych
Nazwa rysunku:	RZUT PIWNIC
Skala:	1:100
Nr rysunku:	2